



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN BACĂU

Nr. 22224 din 17.08.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

S.C. DELGAZ GRID S.A. a solicitat prin adresa nr. 270/06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 20722/10.08.2026, constituirea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp., în vederea realizării lucrării "*Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău*". Solicitarea are drept scop asigurarea sporului de putere din instalațiile electrice existente în zonă, precum și eliberarea amplasamentului în condițiile respectării prevederilor normativelor și legislației în vigoare, obiective solicitate de Spitalul Județean de Urgență Bacău.

În favoarea solicitantului, în calitate de titular al autorizației de înființare pentru capacități energetice, în aplicarea prevederilor art.12 și art.14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață totală de 38,36 mp. Constituirea drepturilor reale precizate anterior se solicită pentru asigurarea funcționării la nivelul actualelor necesități ale Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Terenul aparține domeniului public al județului Bacău, astfel cum rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău precum și a municipiilor, orașelor și a comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89/1999 privind însușirea inventarului cu bunuri ce alcătuiesc domeniul public al județului Bacău cu modificările și completările ulterioare.

Bunul imobil menționat anterior se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, potrivit dispozițiilor din contractul de administrare cu nr. 5614 din 20.10.2004/15540 din 03.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul Județean de Urgență Bacău și-a dat acordul cu privire la constituirea drepturilor referite anterior astfel cum rezultă din adresa nr. 35804 /06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr.21568/10.08.2026.

Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, motiv pentru care propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

**INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRĂVĂT**



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Consiliul Județean Bacău, întrunit în ședința ordinară din luna august, anul 2026;

Având în vedere prevederile art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 749, art. 751, art. 862, alin. (1), art. 1166, art. 1270 și urm. din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 286, alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău precum și a municipiilor, orașelor și a comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89/1999 privind însușirea inventarului cu bunuri ce alcătuiesc domeniul public al județului Bacău, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor contractului de administrare cu nr. 5614 din 20.10.2004/ 15540 din 03.11.2004, cu modificările și completările ulterioare;;

Ținând seama de adresa S.C. DELGAZ GRID S.A. nr. 270/06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 20722/10.08.2026 și acordul Spitalului Județean de Urgență Bacău exprimat prin adresa nr. 35804/06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 21568/10.08.2026;

Văzând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 22224/17.08.2026, Raportul comun al Direcției juridice și administrație publice locală și al Structurii Arhitect-șef nr. 22225/17.08.2026, raportul Direcției juridice și administrației publice locale nr. 22228 din 17.08.2026, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău; precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;

În temeiul art.173, alin.(1), lit. c) și f), al art. 182, alin. (1) și alin. (4) raportat la art.139, alin.(3), lit. g), al art. 190, alin. (1) și alin. (4) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.1 (1) Se aprobă constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A pentru executarea lucrărilor necesare realizării obiectivului "*Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău*", precum și pe toata durata de funcționare a capacității energetice, asupra terenului în suprafață de 38,36 mp situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, identificat conform planului de situație, ce constituie Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se aprobă constituirea, cu titlu gratuit, a dreptului de servitute de trecere în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru accesul în vederea realizării obiectivului "*Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău*", precum și pe toata durata de funcționare a capacității energetice, asupra terenului în suprafață de 38,36 mp situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, identificat conform planului de situație, ce constituie Anexa nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bacău ca, în numele și pentru județul Bacău, să semneze contractele de uz și de servitute încheiate în virtutea drepturilor conferite la art. 1, ce vor constitui Anexele nr. 2 și nr. 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Președintelui Consiliului Județean Bacău, Direcției juridice și administrație publice locală, Structurii Arhitect-șef, societății comerciale DELGAZ GRID S.A, Spitalului Județean de Urgență Bacău, Prefectului Județului Bacău și va fi făcută publică, în condițiile legii.


**INIȚIATOR,
PRESEDINTE**



Nr. din .08.2026

Anexa nr. 1

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

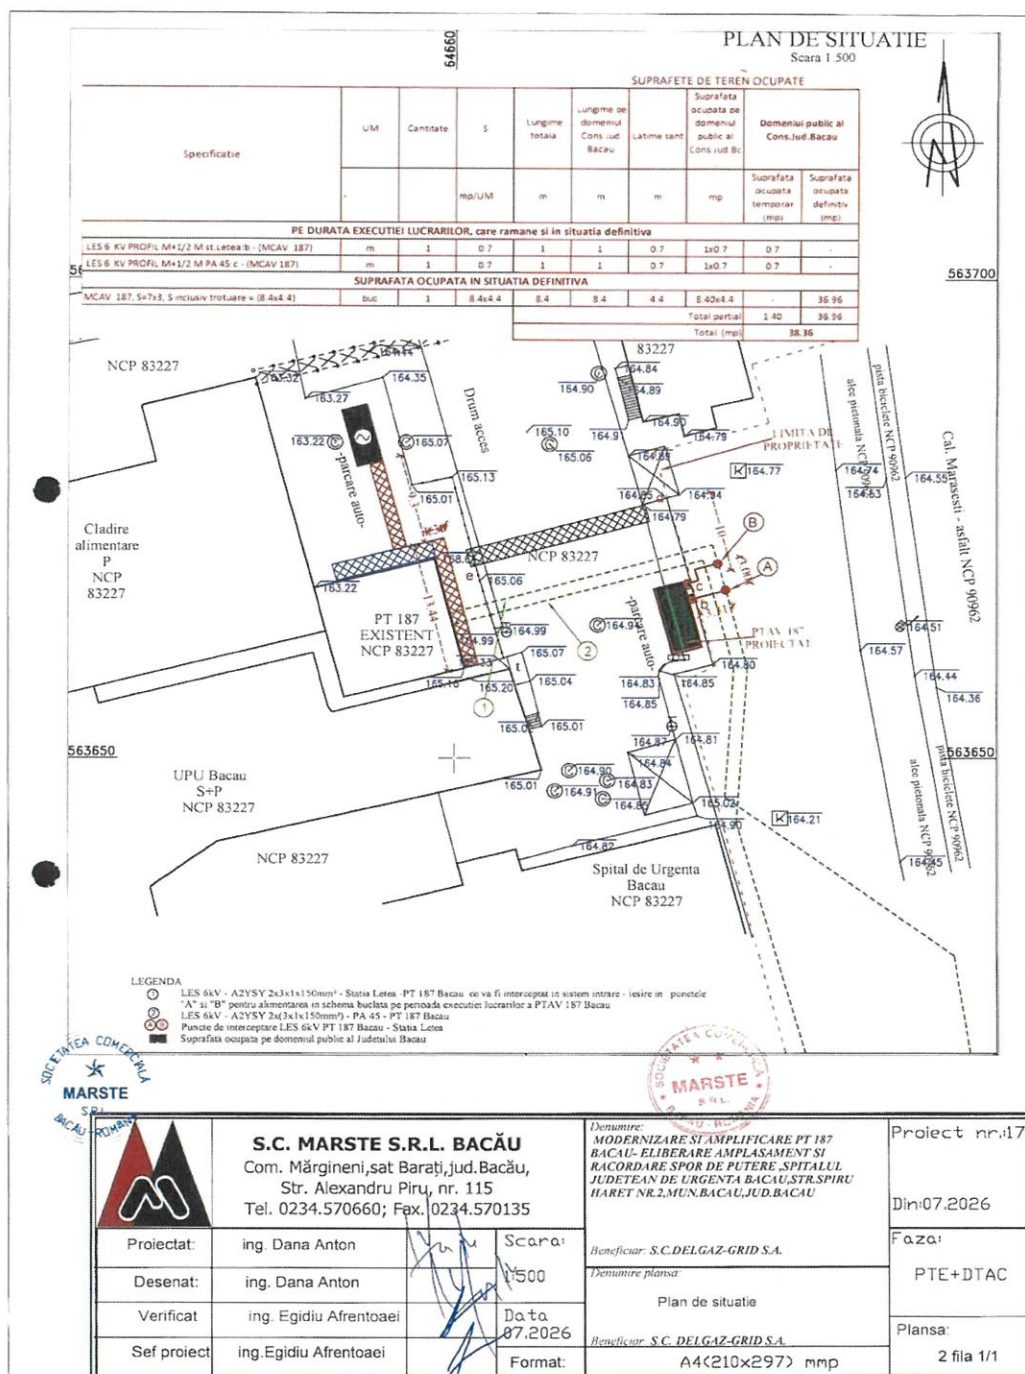

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE

Ionela-Cristina BRE

Anexa nr. 2

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Județul Bacău
Nr. ____ din ____/____/2026

S.C. DELGAZ GRID S.A
Nr. ____ din ____/____/2026

CONTRACT DE UZ

I. Între PĂRȚILE CONTRACTANTE

JUDEȚUL BACĂU, prin reprezentantul său legal, dna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRĂVĂȚ, Președinte al Consiliului Județean Bacău, cu sediul în mun. Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2, județul Bacău, tel: 0234537200, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 5057580, în calitate de proprietar al terenului în suprafața de 38,36 mp, situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău, denumit în continuare **PROPRIETAR**

și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Mun. Târgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, jud. Mureș, cod poștal 540554, tel/fax: 0265/260418, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, având cod unic de identificare fiscală 10976687, reprezentată prin dl. Valentin Lazăr, coordonator compartiment tehnic și monitorizare, denumită în continuare **UZUAR**,

au convenit, în temeiul prevederilor art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 749, art. 751, art. 862, alin. (1), art. 1166, art.1270 și urm. din Cod civil, și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. ____/____.08.2026, să încheie prezentul contract în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Proprietarul constituie în favoarea uzuarului dreptul de uz asupra terenului în suprafață de 38,36 mp, situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, județul Bacău, bun imobil aflat în domeniul public al județului Bacău, identificat conform planului de situație, ce constituie Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. ____/____.08.2026.

Art.2. Terenul va fi utilizat exclusiv pentru accesul, instalarea, efectuarea de lucrări de intervenții, întreținere, reparații, revizii, modificări la capacitatea energetică ca rezultat al lucrării *"Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău"*, pe durata existenței capacității energetice.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.3. Exercițarea dreptului de uz se realizează cu titlu gratuit.

IV. DREPTURILE UZUARULUI

Art.4. Uzuarul cu respectarea prevederilor legale, poate:

- a) să depoziteze, pe terenul necesar executării lucrării, materiale, echipamente, utilaje, instalații;
- b) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
- c) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, cu acordul prealabil al proprietarului;
- d) să oprească ori să restrângă activități ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
- e) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a capacității;

f) să desființeze sau să reducă culturi, plantații ori alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționării normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare;

g) să efectueze lucrările de defrișare a vegetației sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.

V. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.5. Proprietarul se obligă:

a) să predea terenul uzuarului;

VI. OBLIGAȚIILE UZUARULUI

Art.6. Uzuarul se obligă:

a) să folosească suprafața de teren dată în uz doar în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;

b) să nu folosească o suprafață mai mare decât cea predată de proprietar spre uz;

c) să nu degradeze terenul cu care se învecinează;

d) uzuarul este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților asupra bunurilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt;

e) uzuarul este obligat să plătească proprietarului despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să-l repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.7. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință.

Art.8. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.9. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.10. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.11. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, deplin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.12. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.13. Prezentul contract încetează:

a) prin ajungerea la termen a contractului;

b) contractul încetează înainte de termen, la data sistării lucrărilor și renunțării de către uzuar la autorizația de înființare a capacității energetice, situație care trebuie notificată de îndată proprietarului;

c) prin acordul părților.

Art.14. Județul Bacău își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

X. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art.15. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art.16. (1) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

(2) Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

(3) Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere și / sau data înregistrării comunicării la registratura proprietarului. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.17. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

XI. LITIGII

Art.18. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente de la sediul proprietarului.

Prezentul contract a fost încheiat în format electronic.

PROPRIETAR,

UZUAR,

INIȚIATOR,

PRESEDINTE

Ionela-Cristina

Axizează pentru legalitate

LUI

Anexa nr. 3

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Județul Bacău
Nr. ____ din ____ / ____ / 2026

S.C. DELGAZ GRID S.A
Nr. ____ din ____ / ____ / 2026

CONTRACT DE SERVITUTE DE TRECERE

I. Între PĂRȚILE CONTRACTANTE

JUDEȚUL BACĂU prin reprezentantul său legal, dna Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂȚ, Președinte al Consiliului Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Calea Mărășești nr. 2, județul Bacău, având cod unic de înregistrare fiscală nr. 5057580, în calitate de proprietar al terenului în suprafața de 38,36 mp, situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău, denumit în continuare **PROPRIETAR**

și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Mun. Târgu Mureș, Bd. Pandurilor nr. 42, et. 4, jud. Mureș, cod poștal 540554, tel/fax: 0265/260418, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/326/2000, având cod unic de identificare fiscală 10976687, reprezentată prin dl. Valentin Lazăr, coordonator compartiment tehnic și monitorizare, denumită în continuare **BENEFICIAR AL DREPTULUI DE SERVITUTE**,

au convenit, în temeiul prevederilor art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 862, alin. (1), art. 1166, art. 1270 și urm. din Codul Civil și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. ____/____.08.2026, să încheie prezentul contract în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Proprietarul constituie în favoarea beneficiarului dreptul de servitute de trecere asupra terenului în suprafață de 38,36 mp, situat în Municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău, bun imobil aflat în domeniul public al județului Bacău, identificat conform planului de încadrare în zonă, ce constituie Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. ____/____.08.2026.

Art.2. Terenul va fi utilizat exclusiv pentru accesul, instalarea, efectuarea de lucrări de intervenții, întreținere, reparații, revizii, modificări și exploatare la capacitatea energetică ca rezultat al lucrării "Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău", pe durata existenței capacității energetice.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

Art.3. Exercițarea dreptului de servitute de trecere se realizează cu titlu gratuit.

IV. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI

Art.4. Proprietarul se obligă:

- a) să predea terenul beneficiarului dreptului de servitute de trecere.

V. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI DREPTULUI DE SERVITUTE

Art.5. Beneficiarul dreptului de servitute de trecere se obligă:

- a) să folosească suprafața de teren doar în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;
- b) să nu folosească o suprafață mai mare decât cea predată de proprietar;
- c) să nu degradeze terenul cu care se învecinează;
- d) beneficiarul dreptului de servitute de trecere este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților asupra bunurilor care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt;
- e) beneficiarul dreptului de servitute de trecere este obligat să plătească proprietarului despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să-l repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.6. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință.

Art.7. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.8. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Art.9. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.10. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, deplin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.11. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.12. Prezentul contract încetează:

- a) prin atingerea la termen a contractului;
- b) contractul încetează înainte de termen, la data sistării lucrărilor și renunțării de către beneficiarul dreptului de servitute de trecere la autorizația de înființare a capacității energetice, situație care trebuie notificată de îndată proprietarului;
- c) prin acordul părților.

Art.13. Județul Bacău își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

IX. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art.14. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Aceasta trebuie constatată de o autoritate competentă.

Art.15. (1) Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

(2) Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

- a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

(3) Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere și/sau data înregistrării comunicării la registratura proprietarului. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art.16. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

X. LITIGII

Art.17. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente de la sediul proprietarului.

Prezentul contract a fost încheiat în format electronic.

PROPRIETAR,

BENEFICIARUL DREPTULUI DE SERVITUTE,

INIȚIATOR,

PREȘEDINTE

Ionela-Cristina BRE

LUI



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Direcția juridică și administrație publică locală

Structura Arhitect Sef

Nr. 22225 din 17.08.2026

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Prin Referatul de aprobare nr. 22224 din 17.08.2026, Președintele Consiliului Județean Bacău a inițiat proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

La baza referatului stă adresa S.C. Delgaz Grid S.A. nr. 270/06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 20722/10.08.2026, prin care se solicită constituirea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp., în vederea realizării lucrării "*Modernizare și amplificare PT 187 Bacău – Eliberare amplasament și racordare spor de putere, Spitalul Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, mun. Bacău, județ Bacău*". Solicitarea are drept scop asigurarea sporului de putere din instalațiile electrice existente în zonă, precum și eliberarea amplasamentului în condițiile respectării prevederilor normativelor și legislației în vigoare, obiective solicitate de Spitalul Județean de Urgență Bacău.

În favoarea solicitantului, în calitate de titular al autorizației de înființare pentru capacități energetice, în aplicarea prevederilor art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, există posibilitatea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață totală de 38,36 mp. Constituirea drepturilor reale precizate anterior se solicită pentru asigurarea funcționării la nivelul actualelor necesități ale Spitalului Județean de Urgență Bacău, pe toată durata de existență a capacității energetice.

Terenul aparține domeniului public al județului Bacău, astfel cum rezultă din Hotărârea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău precum și a municipiilor, orașelor și a comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 89/1999 privind însușirea inventarului cu bunuri ce alcătuiesc domeniul public al județului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

Bunul imobil menționat anterior se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, potrivit dispozițiilor contractului de administrare cu nr. 5614 din 20.10.2004/15540 din 03.11.2004, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul Județean de Urgență Bacău și-a dat acordul cu privire la constituirea drepturilor referite anterior astfel cum rezultă din adresa nr. 35804/06.08.2026, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 21568/10.08.2026.

Analizând inițiativa, o considerăm încadrându-se în limitele legii, motiv pentru care apreciem că proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., întrunește condițiile de legalitate pentru a fi supus aprobării.

DIRECTOR EXECUTIV.

pentru **ARHITECT SEF.**

Ciprian Mar



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU



Str. Calea Mărășești nr. 2; tel.: 0234-537.200; fax: 0234-535.012; E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Direcția juridică și administrație publică locală

Nr. 22228 din 17.08.2026

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafața de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Prin Referatul de aprobare 22224 din 17.08.2026 se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat în baza:

- prevederilor art. 12 și art. 14 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 749, art. 751, art. 862, alin. (1), art. 1166, art. 1270 și urm. din Codul Civil din Codul civil republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 173, alin. (1), lit. c) și lit. f), al art. 182, alin. (1) și alin. (4) raportat la art. 139, alin. (3), lit. g), al art. 190, alin. (1) și alin. (4), al art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 286, alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 89/1999 privind însușirea inventarului cu bunuri ce alcătuiesc domeniul public al Județului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Bacău precum și a municipiilor, orașelor și a comunelor din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând inițiativa, apreciem că proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 38,36 mp din municipiul Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, aflat în domeniul public al Județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., poate fi supus spre dezbateră și aprobare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marius Ciprian BOGEA



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

Bacău, Str. Spiru Haret, nr. 2, Cod Poștal: 600114, CUI: 4278728
Tel. 0234.534.000 Fax: 0234.537.571 E-mail: office@spitaluljudeteanbacau.ro,
registratura@spitaljudbc.ro, relatii publice@spitaluljudeteanbacau.ro
www.spitaluljudeteanbacau.ro Nr. _____ Din: _____

Nr. 35804 / 6.08.2026

CATRE, CONSILIUL JUDETEAN BACAU

Fax: 0234535012

Consiliul Județean Bacău

NrReg 21568 din 10.08.2026


IN ATENTIA:
DIRECTOR EXECUTIV
Marius Ciprian BOGEA

Semnat digital de catre
Palea Valentin
Data: 10.08.2026 08:13:32
Rezolutie: DI director CIPRIAN BOGEA

Spre Stiinta
Alina IFTODI

Urmare a adresei dv nr. Nr. 20722 din 31.07.2026 va transmitem acordul privind solicitarea de catre DELGAZ GRID a dreptului de uz si servitute asupra terenului de 38,36 mp situat in incinta Spitalului Județean de Urgență Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, apartinand domeniului public al Judetului Bacău, in vederea executarii lucrarii: „Modernizare si amplificare PT 187 Bacău” (eliberare amplasament si racordare spor putere.)

Cu deosebita consideratie,

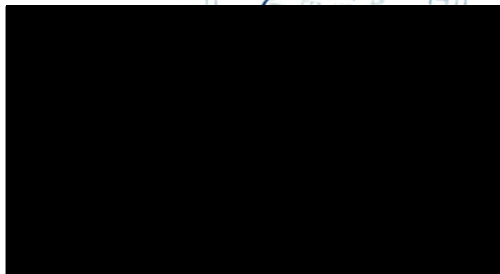

DIRECTOR ADMINISTRATIV
ING. PETRESCU CATALIN OVIDIU



S.C.DELGAZ-GRID S.A.

Nr. 270 din 30.07.2026



NR: 20722
DATA: 31/07/2026
COD: 174D2

CATRE ,

CONSILIUL JUDETEAN BACAU

În vederea executării lucrării:

MODERNIZARE SI AMPLIFICARE PT 187 BACAU- ELIBERARE AMPLASAMENT SI RACORDARE SPOR DE PUTERE ,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU,STR.SPIRU HARET NR.2,MUN.BACAU,JUD.BACAU

vă rugăm să supuneți aprobării **Consiliului Județean Bacău**, obținerea de către **S.C.DELGAZ-GRID S.A.**, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafața de **38.36 mp** aparținând domeniului public al Consiliului Județean Bacău, , teren care va fi ocupat de către instalațiile proiectate – linii electrice subterane – LES - 6 kV, post de transformare ,pe toată durata existenței acestora.

Suprafețele de teren ocupate sunt redată în tabelul următor:

SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE									
Specificatie	UM	Cantitate	S	Lungime totala	Lungime pe domeniul Cons.Jud Bacau	Latime sant	Suprafata ocupata pe domeniul public al Cons.Jud.Bc	Domeniul public al Cons.Jud.Bacau	
	-		mp/UM	m	m	m	mp	Suprafata ocupata temporar (mp)	Suprafata ocupata definitiv (mp)
PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, care ramane si in situatia definitiva									
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M.st.Letea:b - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M.PA 45:c - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
SUPRAFATA OCUPATA IN SITUATIA DEFINITIVA									
MCAV 187, S=7x3, Sinclusiv trotuare = (8.4x4.4)	buc	1	8.4x4.4	8.4	8.4	4.4	8.40x4.4	-	36.96
Total partial								1.40	36.96
Total (mp)								38.36	

Anexam documentatia intocmita , intr-un exemplar.
Va multumim pentru intelegere.

Cu respect,

S.C.DELGAZ-G

ing.Gabriel C





CUI: R013928935
Reg.com: J2001000337044

Str. Alexandru Piru, Nr.115, Localitatea Barați, Comuna Mărgineni, Județul Bacău, 607316
Tel.: 0234 / 570660, Fax.: 0234 / 570135, E-mail: office@marste.ro; tehnica@marste.ro

Banca: BANCA TRANSILVANIA
Cont: R035BTRLRONCRT00C1112702

LUCRAREA NR. 17/2026

Faza : PTE+DTAC

**MODERNIZARE SI AMPLIFICARE PT 187 BACAU- ELIBERARE AMPLASAMENT SI RACORDARE SPOR
DE PUTERE ,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU,STR.SPIRU HARET
NR.2,MUN.BACAU,JUD.BACAU**

Beneficiar: S.C.DELGAZ-GRID S.A.

**DOCUMENTAȚIE PENTRU OBTINEREA HOTARARII CONSILIULUI JUDETEAN BACAU DE
OCUPARE A UNOR SUPRAFETE DE TEREN**

Șef proiect :

ing. Egidiu AFRETOA

Proiectant :

ing. Dana ANTON

Iulie 2026

Ex. nr.1



CUI: RO13928935
Reg.com: J2001000337044

Str. Alexandru Piru, Nr.115, Localitatea Barați, Comuna Mărgineni, Județul Bacău, 607316
Tel.: 0234 / 570660, Fax.: 0234 / 570135, E-mail: office@marste.ro; tehnice@marste.ro

Banca: BANCA TRANSILVANIA
Cont: RO35BTRLRONCRT00C1112702

FOAIE DE CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de semnături
2. Foaie de cuprins
3. Memoriu tehnic

B. PIESE DESENATE

B.1. Planuri vizate OCPI :

1. Extras de plan cadastral

B.2. Planuri de situație

1. Plan de situație

pl. 2/17/2026

MEMORIU TEHNIC

1.DATE GENERALE

1.1.Denumirea investitiei:

MODERNIZARE SI AMPLIFICARE PT 187 BACAU- ELIBERARE AMPLASAMENT SI RACORDARE SPOR DE PUTERE ,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU,STR.SPIRU HARET NR.2,MUN.BACAU,JUD.BACAU

1.2. Faza documentatiei : CERTIFICAT DE URBANISM , obtinerea Hiotararii Consiliului Judetean Bacau de ocupare teren

1.3. Amplasamentul: intravilanul municipiului Bacau, str.Spiru Haret nr.2, județul Bacău

1.4. Beneficiarul investitiei: **S.C.DELGAZ-GRID S.A.**

1.5. Elaboratorul documentatiei: S.C. MARSTE S.R.L. Bacau, str. Alexandru Piru nr.115,telefon: 0234/570660, fax: 0234/570135, ing. Dana Anton, telefon 0234570660.

1.6. Termen de punere în funcțiune: 2026

2. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA LUCRĂRII

2.1. Fundamentarea necesității lucrării

Lucrarile au ca obiectiv asigurarea sporului de putere solicitat din instalatiile electrice existente in zona, precum si eliberarea amplasamentului in conditiile respectarii prevederilor normativelor si legislatiei in vigoare.

In vederea eliberarii amplasamentului se va reamplasa PT 187.

In vederea asigurarii sporului de putere, se vor realiza lucrari de amplificare al PT 187 reamplasat.

Se vor realiza lucrari la punctele de masurare ale energiei electrice consumate din PT 17 si PT 21.

2.2. Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei

- datele culese in urma deplasarii in teren;
- standarde, normative, legislatie aferentă lucrărilor de proiectare aflate în vigoare la data elaborării documentației;
- plan de situatie scara 1:5000,1:500 puse la dispozitie de beneficiarul lucrarii;
- avizul tehnic de racordare nr. 1006177201 / 25.03.2026, emis de DELGAZ-GRID S.A.

2.3.Caracteristicile consumatorului

- Tipul consumatorului :tertiar
- Specificul activitatii:servicii medicale;
- Consumatorul nu detine receptori care sa introduca regimuri deformante;
- Tensiunea de utilizare și abateri maxime admise : 6 kV/6.3 kV,230/400 V ; ± 10 %
- Timpul maxim de întrerupere admis : este egal cu timpul necesar identificării defectului și remedierii acestuia in instalatiile distribuitorului;
- Puterea maxima simultan absorbita:
 - situatia existenta: 1.216,00 kW / 1.430,59 kVA
 - situatia finala: 1.696,00 kW / 1.995,29 kVA
- Factor de putere: 0.85.

3. SITUATIA ENERGETICA EXISTENTA IN ZONA

In zona de amplasament a noului obiectiv exista urmatoarea instalatie electrica de 6 kV, care apartine S.C.DELGAZ-GRID S.A.:

- distribuitorul LES 6 kV Statia Letea – PTCZ 187- PA 45- Statia Margineni, realizat cu :
 - cablu A2YSY, 2x(3x1x150) mmp intre Statia Letea si PT 187;
 - cablu A2YSY, 1x(3x1x150) mmp intre PA 45 si PT 187;
 - cablu A2YSY, 2x(3x1x150) mmp intre Statia Margineni si PA 45.

In prezent, alimentarea Spitalului Judetean de Urgenta Bacau este realizata din:

1. PT 187, conform avizului tehnic de racordare nr.1000905615 din 24.06.2015 emis de E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A., pentru SPITALUL JUDETEAN BACAU, pe medie tensiune;
2. PT 21 Bacau si PT 17 Bacau, conform avizului tehnic de racordare nr. 1000427127 din 04.06.2013, emis de EON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A. pe joasa tensiune.

PT 187

Alimentarea cu energie electrica a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau realizata prin intermediul instalatiei existente, pe medie tensiune, in schema buclata cu functionare radiala, din PTCz 187 Bacau, 6/0.4 kV, 3x400 kVA, racordat cu LES 20(6) kV cablu A2YSY, 2x(3x1x150) mmp in lungime de 2858 m, in Statia Letea 110/20/6 kV ca alimentare de baza si cu LES 20(6) kV cablu A2YSY, 3x1x150 mmp in lungime de 1450 m in PA 45 racordat la Statia Margineni 110/6 kV ca alimentare de rezerva.

In situatia actuala, functioneaza Trafo1 + Trafo2+ Trafo3 in paralel.

Pe partea de joasa tensiune exista linii electrice subterane racordate intre tablourile de joasa tensiune ale PT 17, PT 21 si PT 187 si Tabloul general amplasat in subsolul cladirii Sectiei de Pediatrie, care asigura rezerva.

Consumul din PT 21 si din PT 17 poate fi preluat in caz de avarie din PT 187. Consumul din PT 187 nu poate fi preluat din PT 21 si din PT 17.

Postul de transformare PT 187 este amplasat intr-o cladire alipita cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Bacau si este alcatuit astfel:

- o incapere de medie tensiune cu acces din exterior, unde sunt amplasate celulele de linie si de transformator de 6 kV;
- trei incaperi cu acces din exterior, in care sunt amplasate fiecare din transformatoarele existente de 6/0.4 kV, 400 kVA;
- o incapere cu acces din exterior, in care sunt amplasate cele 11 tablouri de distributie de joasa tensiune D1+D11, in tabloul D7 fiind racordati consumatorii vitali.
- o incapere in care este amplasat grupul electrogen existent, care are inclusa o debara in care sunt depozitate recipientele cu motorina.

Incaperile in care sunt montate transformatoarele si incaperea cea de joasa tensiune au usile de acces pe aceeasi latura a cladirii.

Incaperea in care sunt amplasate celulele de medie tensiune exista usa de acces pe exteriorul cladirii.

Incaperea in care este montat grupul electrogen al Spitalului este prevazuta cu usa de acces din exteriorul cladirii, precum si cu usa de acces din camera in care este amplasat tabloul de joasa tensiune existent.

In fata intrarii in incaperile trafo si la cea de joasa tensiune exista un canal cu adancimea de 0.5 m.

Masura energiei electrice consumate din PT 187 este realizata prin grup de masura format din contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva, consumata si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu curba de sarcina, interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie in vederea inregistrarii in sistemul de telecitire, cu 3 echipaje, clasa de precizie 0.5 sau mai mica, montaj indirect, $I_b=5$ A, $U_n=3 \times 57.7$ V sau gama extinsa si acoperitoare si 3 transformatoare de curent de MT, cu raport 200/5 A clasa de precizie 0.5 si 3 transformatoare de tensiune de MT, cu raport

6/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ /0.1/ $\sqrt{3}$ kV, clasa de precizie 0.5. Grupul de masura este montat in celula de masura a PT 187 Bacau, amplasat conform specificatiilor DELGAZ-GRID S.A.

Toate elementele grupului de masura au posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate.

Delimitarea instalatiilor intre furnizor si consumator in PT 187: este stabilita la nivelul de tensiune de 6000 V, la papucii cablurilor de medie tensiune in celulele de transformator nr.1, 2 si 3 ale PT 187 Bacau

Spitalul Judetean de Urgenta a solicitat eliberarea incaperii in care sunt montate echipamentele care apartin DELGAZ-GRID S.A.

Amplasamentul instalatiilor existente si proiectate este redat in pl.1,2/17/2026.

4.SOLUȚIA AVIZATĂ

4.1.ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI

In cladirea existenta a PT 187, se vor demonta celulele existente de linie si celulele de transformator.

4.2.Asigurarea sporului de energie electrica se va realiza conform avizului tehnic de racordare nr. 1006177201 / 25.03.2026,emis de DELGAZ-GRID S.A., pe medie tensiune, prin intermediul unui post de transformare PTA_b proiectat,independent, 6/0.4 kV, la care se vor racorda transformatoarele existente din PT 187 Bacau, modernizate si amplificate de la 3x400 kVA la 3x1000 kVA. PTA_v 187 proiectat va fi un modul separat, in anvelopa de beton.

In vederea crearii conditiilor de racordare, se vor executa urmatoarele lucrari:

- se va monta post de transformare PTA_b 187 proiectat,racordat din LES 6kV Letea-PA45;
- se va intercepta LES 6kV existent A2YSY 3x1x150mmp, sosire din PA45 (la aprox. 36m de PT187 existent) si se va monta un LES20kV cu functionare la 6kV, NA2XS(F)2Y 3x1x150, in lungime de aprox. 40m, intre punctul de interceptare si modulul de conexiuni proiectat;
- se va intercepta LES6kV existent A2YSY 2x(3x1x150)mmp sosire din Statia Letea(la aprox. 36m de PT187 existent) si se va monta un LES 20kV cu functionare la 6kV, NA2XS(F)2Y 2x(3x1x150), in lungime de aprox. 40m, intre punctul de interceptare si postul de transformare proiectat;
- PTA_b 187 proiectat se va integra in SCADA Delgaz Grid SA si va fi echipat cu:
 - doua celule de linie echipate cu separator si intrerupator, conform ST 298 DEGR;
 - o celula TSI 6/0,23kV, echipata cu separator, conform ST 298 DEGR;
 - o celula de masura si racord extensibila, de tip deschis, cu bare izolate ,echipata cu separator de sarcina si CLP, Un=24kV; In=630A, 3 transformatoare de tensiune cu doua infasurari secundare (6/ $\sqrt{3}$)/(0,1/ $\sqrt{3}$)/(0,1/ $\sqrt{3}$) kV clasa de precizie 0,2s, 3 transformatoare de curent cu izolatie integrala in rasina, cu doua infasurari secundare, cu raport de transformare de 200/5/5A, clasa de precizie 0,2, prize pentru verificarea prezentei tensiunii ;
 - trei celule de transformator echipate cu separatoare, intreruptoare si relee de protectie numerice care vor avea comunicatie cu transformatoarele de putere prin fibra optica;
 - un loc de rezerva pentru montarea ulterioara a unei celule de medie tensiune, in sectorul celulelor de linie;
 - dulap de electroalimentare;
 - postul de transformare proiectat va fi prevazut cu spatiu pentru montarea de echipamente de teleconducere si telecomunicatie necesare pentru integrarea in SCADA.

Intgrarea in integrarea in SCADA se va realiza prin grija operatorului de distributie.

PTAb 187 proiectat va fi prevazut cu dulap electroalimentare. Celulele MT vor fi prevazute cu motorizare.

Postul de transformare PTA_v 187 proiectat va fi preluat la o instalatie de distributie a potentialului in sol , cu o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1 ohm.

Toate lucrarile si echipamentele utilizate , vor respecta SOT,ST si procedurile DEGR.

4.2.1.Punctul de delimitare al instalatiilor este stabilit pe medie tensiune,la nivelul de tensiune 6000 V, la papucii cablurilor de 6kV plecare din celulele trafo nr. 1, 2 si 3 din PTAB 187 proiectat, spre cele trei transformatoare amplasate in boxele existente la consumator;

4.2.2.Masurarea energiei electrice consumate se va realiza pe MT: in PTCZ 187 cu grup de masura format din contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva,consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea in sistemul de telecitire AMR, 3 echipaje, montaj indirect, clasa de precizie 0,2s sau mai mica, I_b= 5A, U_n= 3x57,7V sau gama extinsa si acoperitoare, 3 transformatoare de curent de 6KV cu raportul 200/5/5A, clasa de precizie 0,2s si 3 transformatoare de tensiune de 6KV cu raportul (6/V₃)/(0,1/V₃)/(0,1/V₃)KV, clasa de precizie 0,2.

In cazul in care contorul existent are clasa de precizie 0,2s, se va remonta in PTAB proiectat, in nisa special creata in anvelopa , astfel incat sa poata fi citit din exteriorul PTAB.

Toate echipamentele de medie tensiune din PTA_v 187 proiectat, vor fi realizate pentru tensiunea de 20 kV, dar vor functiona la tensiunea de 6 kV, cu exceptia transformatorului de servicii interne care va functiona la tensiunea primara de 6 kV.

Toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate

Alimentarea cu energie electrica pe perioada executiei lucrarilor:

Pe perioada executiei lucrarilor se va asigura alimentarea cu energie electrica a PT 187 existent, prin interceptarea LES 6 kV Statia Letea - PT 187, circuitul fiind LES 6kV Statia Letea - punctul -PTA_v 187 proiectat - PT 187 existent.

Dupa montarea PTA_v 187 proiectat, acesta se va racorda provizoriu astfel:

- se va monta un LES 20kV NA2XS(F)2Y 2x(3x1x150)mmp, cu functionare la 6kV, in lungime de aprox.40m, prin interceptarea LES 6kV sosire statie Letea, in apropierea PT187 existent (la aprox. 36 m PT187existent, punctul B). LES 6kV se va monta intre punctul de interceptare B si PTA_v 187 proiectat;
- se va monta un LES 20kV NA2XS(F)2Y 2x(3x1x150)mmp, cu functionare la 6kV, in lungime de aprox. 40m, prin interceptarea LES 6kV sosire statie Letea, in apropierea PT187 existent (la aprox. 31 m PT187 existent, punctul C). LES 6kV se va monta intre punctul de interceptare C si PTA_v 187 proiectat;
- se va demonta LES 6kV intre punctele B si C;

Dupa executarea integrala a lucrarilor se vor demonta:

- LES 6kV sosire Statia Letea din PT187 existent;
- LES 6kV sosire Statia Letea din MCA_v187 proiectat, intre punctul C si PTA_v 187 proiectat;
- se va demonta si grupul de masurare din PT187 existent.

Pe durata executiei lucrarilor se va functiona atat cu grupul de masura existent, amplasat in PT 187 existent, cat si cu grupul de masurare proiectat, care va ramane si in situatia definitiva, amplasat in PTA_v187 proiectat.

Pe perioada executiei lucrarilor se pastreaza si grupul de masurare existent in PT187, la nivelul de tensiune 6000V, format din contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva,

consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea in sistemul de telecitire, 3 echipaje, montaj indirect, clasa de precizie 0,5 sau mai mica, $I_b = 5A$, $U_n = 3 \times 57,7V$, 3 transformatoare de curent de 6KV cu raportul 200/5/5A, clasa de precizie 0,5 si 3 transformatoare de tensiune de 6KV cu raportul $(6/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})KV$, clasa de precizie 0,5.

4.2.3. Lucrari si capacitati

ELIBERARE AMPLASAMENT

Demontare celule de linie	2	buc
Demontare celule de transformator	3	buc

ASIGURAREA SPORULUI DE PUTERE PT 187

TARIF DE RACORDARE

Montare PTA _b 187	1	buc
LES 20 kV cu functionare la 6 kV, cablu NA2XS(F)2Y 2x(3x1x150) mmp (traseu)(2x40m)	80	m
Manson	3	set uri

5.CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR

5.1.LES 6(20) kV

Se va realiza LES 6kV cu functionarea la 6 kV avand sectiunea (3x1x150 mmp), cu izolatie din polietilena reticulata si manta de polietilena, cu bariera longitudinala si transversala la patrunderea apei. LES 6(20) kV proiectata, se va poza in pamant, la minim 0,8m adancime intre doua straturi de nisip de cate 10 cm, protejata cu placi si avertizat cu folii PVC.

Se realizeaza LES 6(20) kV in lungime totala de 120m (120 m de traseu).

Cablurile (si accesoriile aferente) utilizate vor fi de tehnologie performanta, de ultima generatie.

Pentru marcarea traseului cablului, a mansonanelor, precum si a intersecțiilor cablurilor cu alte instalatii si constructii se utilizeaza markere, borne si ținte.

Traseul LES 20 kV proiectat este prezentat in planșele nr.2,3/17/2026.

5.2.Postul de transformare

PTA_b 187 proiectat se va integra in SCADA Delgaz Grid SA si va fi echipat cu:

- doua celule de linie echipate cu separator si intrerupator, conform ST 298 DEGR;
- o celula TSI 6/0,23kV, echipata cu separator, conform ST 298 DEGR;
- o celula de masura si racord extensibila, de tip deschis, cu bare izolate ,echipata cu separator de sarcina si CLP, $U_n = 24kV$; $I_n = 630A$, 3 transformatoare de tensiune cu doua infasurari secundare $(6/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})/(0,1/\sqrt{3})$ kV clasa de precizie 0,2s, 3 transformatoare de curent cu izolatie integrala in rasina, cu doua infasurari secundare, cu raport de transformare de 200/5/5A, clasa de precizie 0,2, prize pentru verificarea prezentei tensiunii ;
- trei celule de transformator echipate cu separatoare, intreruptoare si relee de protectie numerice care vor avea comunicatie cu transformatoarele de putere prin fibra optica;
- un loc de rezerva pentru montarea ulterioara a unei celule de medie tensiune, in sectorul celulelor de linie;
- postul de transformare proiectat va fi prevazut cu spatiu pentru montarea de echipamente de teleconducere si telecomunicatie necesare pentru integrarea in SCADA;
- dulap de elctroalimentare.

Intgrarea in integrarea in SCADA se va realiza prin grija operatorului de distributie.

PTA_b 187 proiectat va fi prevazut cu dulap electroalimentare. Celulele MT vor fi prevazute cu motorizare.

Postul de transformare PTA_v 187 proiectat va fi preluat la o instalatie de distributie a potentialului in sol , cu o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1 ohm.

Toate lucrarile si echipamentele utilizate , vor respecta SOT,ST si procedurile DEGR.

5.3.Instalatia de legare la pamant

La postul de transformare proiectat se realizează o instalație de legare la pământ exterioara, conform Indreptar de proiectare 1.RE-IP 30-04, a cărei rezistență de dispersie nu va depăși 1 Ω :

- cu electrozi verticali din teava de OL zincat 60 x 4,5 mm, montati la o adancime de 0.8 m masurata de la partea superioara a electrodului pana la nivelul solului;
- cu electrozi orizontali din OL zincat 40x4 mm montati la o adancime de 0.8 m .

Instalatiile de legare la pamant interioara si exterioara vor fi legate intre ele, in vederea realizarii unei rezistente echivalente de maxim 1 ohmi. Toate elementele prizei de pamant vor fi zincate .

BMPTs se va prelua la o instalatie de legare la pamant care se realizează in instalația de legare la pământ a utilizatorului.

Principalele materiale, utilaje si echipamente

Vor fi achizionate de la distribuitori autorizati si vor fi insotite de certificat de calitate, certificat de garantie, buletin de incercari, certificat de conformitate, instructiuni de montaj si punere in functiune, exploatare si intretinere, conform Legii 90/1996 si Legii 177/2000.

Furnizorii de servicii si materiale trebuie sa aiba implementat un sistem de control al calitatii in conformitate prevederile ISO 9001, 9002 si 9003 si sa fie atestati ca atare in conformitate cu instructiunile privind atestarea furnizorilor de bunuri si servicii ale DELGAZ-GRID S.A.

6.CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE

La subtraversarea suprafetelor carosabile betonate cablurile se monteaza in tuburi de protectie incastrate in beton. La intersecțiile cu alte instalatii existente in zona (conducente de gaze naturale, apă , canalizare, telefonie), cablurile electrice se pozeaza în sant, pe pat de nisip, în profil netipizat și se protejeaza cu tuburi PVC.

La intersecțiile cu alte instalatii se vor respecta conditiile de coexistenta impuse de avizele si acordurile obtinute si de NTE 007/2008.Distanțele minime prevazute de NTE 007/2008 sunt :

retea de apa si canalizare :	0.5 m la apropiere, 0.25 m la intersectie
retea de apa fierbinte :	0.5 m la apropiere, 0.2 m la intersectie
retea de gaze :	0.6 m la apropiere, 0.25 m la intersectie
retea de telecomunicatii :	0.5 m la apropiere , 0.5 m la intersectie

Se respecta distantele de apropiere, paralelism si gabaritele normate fata de alte constructii, conform PE 101/A/85 - „Instructiuni privind stabilirea distanțelor normate de amplasare a instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcții „

7. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Instalatiile electrice proiectate se vor amplasa pe teren apartinand domeniului public si care se afla in administrarea Primariei municipiului Bacau si Consiliului Judetean Bacau..

Pentru ocuparea suprafetelor de teren, se va obtine acordul detinatorilor de teren,certificatul de urbanism, precum si toate avizele si acordurile impuse prin acesta.

In zona in care se executa lucrarile proiectate nu exista surse poluante iar instalatiile electrice, atat cele existente cat si cele proiectate, nu afecteaza mediul inconjurator si nu prezinta pericol de poluare.

Dupa realizarea lucrarilor, terenul va fi adus la starea initiala, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

8. SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE

8.1. REGIMUL JURIDIC

Instalatiile electrice proiectate se vor amplasa pe teren apartinand domeniului public si care se afla in administrarea Primariei municipiului Bacau si Consiliului Judetean Bacau..

Pentru ocuparea suprafetelor de teren, se va obtine acordul detinatorilor de teren,certificatul de urbanism, precum si toate avizele si acordurile impuse prin acesta.

În zona în care se execută lucrările proiectate nu există surse poluante iar instalațiile electrice, atât cele existente cât și cele proiectate, nu afectează mediul înconjurător și nu prezintă pericol de poluare.

După realizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea inițială, iar amplasarea altor construcții sau instalații se va realiza la distanțele prevăzute de normativele în vigoare.

8.2. REGIMUL ECONOMIC

Funcțiunea aprobată : zona institutii publice , servicii , zona cai de comunicatii rutiera si amenajari aferente

Pentru executia lucrărilor este necesară ocuparea temporară a unei suprafețe de teren de **38.36 mp**, aparținând Consiliului Județean Bacău, necesară amplasării liniilor electrice subterane și postului de transformare proiectat:

Suprafete ocupate pe domeniul public al judetului Bacau:

SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE									
Specificatie	UM	Cantitate	S	Lungime totala	Lungime pe domeniul Cons.Jud Bacau	Latime sant	Suprafata ocupata pe domeniul public al Cons.Jud.Bc	Domeniul public al Cons.Jud.Bacau	
			mp/UM	m	m	m	mp	Suprafata ocupata temporar (mp)	Suprafata ocupata definitiv (mp)
PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, care ramane si in situatia definitiva									
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M st.Letea:b - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M PA 45:c - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
SUPRAFATA OCUPATA IN SITUATIA DEFINITIVA									
MCAV 187, S=7x3, S inclusiv trotuare = (8.4x4.4)	buc	1	8.4x4.4	8.4	8.4	4.4	8.40x4.4	-	36.96
							Total partial	1.40	36.96
							Total (mp)	38.36	

Pentru ocuparea terenului necesar executiei lucrărilor, care aparține domeniului public, se obține Hotărârea Consiliului Județean Bacău, jud. Bacău .

Liniile electrice subterane (LES) 20 kV proiectate, se amplasează în condițiile respectării prevederilor normativului NTE 007/08/00, iar PTA_v se va amplasa conform Ord.239/2019 și PE 101/1985.

8.3. REGIMUL TEHNIC

Se respectă gabaritele și distanțele de apropiere față de construcții și alte instalații prevăzute de Anexa la ordinul 239/2019 al ANRE, NTE 007/08/00 și PE 101/85.

Execuția lucrărilor nu va afecta circulația auto și pietonală, lucrarea va fi semnalizată în permanență conform Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației specifice MI și MLPTL "

Funcțiunea dominantă :

- cai de comunicare rutieră ;
- zona cu institutii de interes public

Funcțiuni complementare admise:

- echipare tehnico-edilitară și construcții aferente
- terenurile se află în zone cu funcțiuni de echipare tehnico-edilitare

Utilizări admise

- Construcții aferente echipării tehnico-edilitare

9. LEGISLAȚIE ȘI NORMATIVE

Instalațiile au fost proiectate în conformitate cu normativele și reglementările în vigoare:

- NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolației, coordonarea izolației și protecția instalațiilor electroenergetice
- NTE 007/08/00 Normativ pentru construcția liniilor electrice subterane

- PE 101/A/85 - Instrucțiuni privind stabilirea distanțelor normate de amplasare a instalațiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV în raport cu alte construcții
- IP-SSM 33 Semnalizare de securitate si/sau sanatare a instalațiilor electrice

Lucrările sunt proiectate cu respectarea prevederile de securitate a muncii si PSI în vigoare:

- PE 009/1993 Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru ramura energiei electrice și termice
- Legea 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă”;
- Legea nr. 307/2006 Legea privind apărarea împotriva incendiilor.

Pentru evitarea incendiilor se vor asigura distanțele minime de apropiere între instalațiile proiectate și construcțiile din apropiere.

Lucrările prevăzute în documentație respectă prevederile legislației în vigoare și nu necesita norme noi.

Masuri pentru protecția mediului si a apei pentru perioada de exploatare

În vederea executării lucrărilor de construcții în condiții de protecție a mediului înconjurător, executantul lucrării are obligația de a cunoaște și aplica legislația și reglementările specifice cu referire la:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare: abrogat parțial de OUG nr. 57/ 2007 și de OUG nr. 164 /2008. Art. 36, 37, 50, 62, 63, 64, 65, 103 abrogate de art. 57 din OUG nr. 57/ 2007; completat și modificat de OUG nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005, Legea nr. 265/2006 și de OUG nr. 164 /2008 ;
- Legea 107/1966 - Legea apelor, abrogată parțial de OUG 71/2011, de OUG nr. 3/2010, OUG 130/2007 si de Legea nr. 310/2004;
- Legea nr. 211/2011 - privind regimul deșeurilor;
- HGR 349/2005 – privind depozitarea deșeurilor, completata de Hotararea nr. 210/2007; completată și modificată de Hotararea nr. 1292/2010;

Deseurile reciclabile rezultate în perioada executiei lucrarii se vor valorifica prin unitati specializate în acest sens, iar cele nereciclabile se vor depozita pe platforma de depozitare a municipiului .


Ca urmare a aplicării legislației și reglementărilor de mediu, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a factorilor de mediu.

Execuția și exploatarea instalațiilor proiectate nu prezintă riscuri de poluare a mediului și nu necesită măsuri suplimentare de protecție.

Proiectant,

Sef proiect,

ing. Dar



DELGAZ GRID SA, str.Pandurilor nr. 42, nr., cod 540554, Tîrgu Mureş

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

Str. SPIRU HARET Nr. 2-4

600114 BACAU

Judet Bacău

Tel. 0754222872

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureş

delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el.

Serviciul racordare retea
electricitate

Iasi, 700014, str. Petru
Movila 38

Judetul: Iasi

Claudia-Mihaela Slupic

T +40730650275

F

Iaşi, 25.03.2026

Nr. 1006177201 din 25.03.2026

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul tehnic de racordare nr. 1006177201 emis în data de 25.03.2026

Cererea pentru încheierea contractului de racordare poate fi depusă cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.



Cu respect,

X

Semnă

Claud

Exper

Aviz tehnic de racordare pentru locul de consum nr. 1006177201 din data 25.03.2026

Date client

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

4278728

Denumire societate

CUI

600114

BACAU

Bacău

Cod poștal

Localitatea

Județul

SPIRU HARET

2-4

Strada

Numar

Bloc/Scara

Etaj

Ap.

0754222872

spitalulbacau@gmail.com

Telefon

Fax

Adresă e-mail

RO4278728

4278728

Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

Atribut fiscal

Reprezentat(a) prin (Nume, Prenume)

In calitate de

Date informative

Urmare a cererii înregistrate cu nr. **1006136067** din data **03.02.2026** având ca scop dezvoltarea din punct de vedere tehnic și energetic a activității utilizatorului la locul de consum ce necesită depășirea puterii aprobate pentru locul de consum de mai jos ce aparține utilizatorului: **SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU** și în urma analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data **06.03.2026** în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se aprobă racordarea la rețeaua electrică a **locului de consum permanent**.

SPITAL

Denumire loc de consum

Denumire loc de consum

BACAU

Bacău

Municipiul/orasul/comuna

Județul

BACAU

600114

Localitatea

Sectorul

Cod poștal

SPIRU HARET

2

Strada

Numar

Bloc/Scara

Etaj

Ap.

nr. cadastral

în condițiile menționate în continuare.

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureș
delgaz.ro

Consiliul director

Volker Raffel

(Președintele Consiliului de
Administrație)

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu

(Adj.)

Anca Liana Evoi

(Adj.)

Cristian Nicolae Ifrim

(Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J2000000326265

Capital social subscris și
vărsat:

773.257.777,50LEI

Dep. managementul
investitiilor el.Serviciul racordare retea
electricitate

Iasi, 700014, str. Petru

Movila 38

Judetul: Iasi

Claudia-Mihaela Slupic

1006177201

Număr aviz

25.03.2026

Eliberat la data

5001707914

Loc de consum

EMO1867157

POD

Număr interfață

1. Puterea aprobată:

	Situația existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizarea de șantier, până la data	Evoluția puterii aprobate				
			Etapa I, valabil de la data	Etapa II, valabilă de la data	Etapa III, valabilă de la data	Etapa IV, valabilă de la data	Etapa finală, valabilă de la 25.03.2026
Puterea maximă (kVA) simultană ce poate fi absorbită	1.430,59						1.995,29
(kW)	1.216,00						1.696,00
Puterea maximă (kVA) simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire							1.995,29
(kW)							1.696,00

Adresa electrică:

Stație transformare	Linie	Post	Plecure	Stâlp/firidă
LETE	PT 187 SPI	BC0187	A001	
MRGN	PA45 LES P	BC0021	MARASI179	A00
MRGN	PA45 LES P	BC0017	SPITAL	

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. 1006136067:

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 6.000 V la --Pe MT la papucii cablurilor de 6kV plecare din celulele trafo nr. 1, 2 și 3 din PTAB 187 proiectat; --Pe JT in PT 17, la papucii cablurilor plecare din TDRI trafo 1; --Pe JT in TDRI 0,4 KV PT 21, circuitele 5 și 6.

(capacitățile energetice la care se realizează racordarea);

b) instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține (pentru situația unui loc de consum existent, dacă instalațiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare): nu este cazul

c) lucrări pentru realizarea instalației de racordare: Conform fisei de soluție avizate în CTE DELGAZ GRID cu avizul nr. 213/2026: Pentru realizarea sporului de putere solicitat sunt necesare realizarea următoarelor lucrări de eliberare amplasament: - Se vor demonta/dezafecta instalațiile MT existente în PTCZ 187 Bacau-LC 5001707914, (celula MT 6 buc.+ LES MT sosire din St.Letea și PA 45); - Montare AB proiectat în vecinătatea PTCZ 187 Bacau, care va fi alimentat prin cablurile existente demontate din PTCZ 187 Bacau, sosire din St. Letea și PA 45. PTAB proiectat 20 KV cu funcționare la 6 KV, pentru o putere maxim simultan absorbită de 1696 KW, va fi echipat cu: - doua celule de linie echipate cu separator și intrerupator și vor fi conforme cu ST 298 DEGR; - o celula TSI 6/0,23kV, echipata cu separator și va fi conforma cu ST 298 DEGR; - 1 celula de masura și racord extensibilă, de tip deschis, cu bare izolate echipata cu separator de sarcina și CLP, Un=24kV; In=630A, 3 transformatoare de tensiune cu doua infasurari secundare (6/v3)/(0,1/v3)/(0,1/v3) kV clasa de precizie 0,2s, 3 transformatoare de curent cu izolație integrală în rasina, cu doua infasurari secundare, cu raport de transformare de 200/5/5A, clasa de precizie 0,2, prize pentru verificarea prezentei tensiunii; - trei celule de transformator echipate cu separatori, intreruptori și relee de protecție numerice care vor avea comunicație cu transformatorii de putere prin fibra optica; - 1 loc de rezerva pentru montarea ulterioară a unei celule de medie tensiune, în sectorul celulelor de linie. După realizarea lucrărilor de eliberare amplasament se vor putea realiza următoarele lucrări de racordare: Pe joasă tensiune, în PT 17 se vor înlocui transformatoarele de curent existente 1000/5A montate pe bare 0,4 KV TDRI Spital, cu transformatoare de curent cu raport 600/5A montate tot pe bare 0,4 KV; Intreruptorul aferent TDRI Spital, va fi reglat pentru o valoare a curentului de max 600 A. Pe joasă tensiune, la PT 21 se va monta o FB tip E2+4 500A (cnf ST 001 RO), echipata cu transformatoare de curent 400/5A(se vor demonta TC existente de 750/5A) FB proiectată, va fi racordată din TDRI PTAB 21, prin doua cabluri în paralel tip NA2XBY 3x240+120 mmp, în lungime de aprox 10 ml. Protecția se va realiza cu sigurante MPR de 200A pentru fiecare cablu de alimentare, însumând 400A pe faza. Grupul de masura existent pe bare 0,4 KV TDRI PT 21 Bacau, se va demonta și se va monta în F.B. E2+4 proiectată. --LC 5001633679(PT17)și LC 5001633696(PT 21)se vor prelua pe LC 5001707914 Instalația electrică de racordare se va realiza în baza unui proiect tehnic.

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform următoarelor categorii:

i. lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză: nu este cazul

ii. lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere: Integrare SCADA a echipamentelor din PTAB.

Integrare în SCADA MCAV/PT

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 6.000 V, la în/pe -Celula de masura si racord -bare 0,4 KV TDRI PT 17 Spital -F.B. E2-4 (elementul fizic unde se racordeaza grupul de masurare) .

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin -pe MT, se va demonta grupul de masurare existent in PTCZ 187 format din contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva, consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea in sistemul de telecitire AMR, 3 echipaje, montaj indirect, clasa de precizie 0,2s sau mai mica, Ib= 5A, Un= 3x57,7V sau gama extinsa si acoperitoare, 3 transformatoare de curent de 6KV cu raportul 200/5/5A, clasa de precizie 0,2s si 3 transformatoare de tensiune de 6KV cu raportul (6/V3)/(0,1/V3)/(0,1/V3)KV, clasa de precizie 0,2. Daca contorul existent are clasa de precizie 0,2s, il vom remonta in PTAB proiectat, in nisa special creata in anvelopa , astfel incat sa poata fi citit din exteriorul PTAB. Toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea sigilarii împotriva interventiilor neautorizate -pe JT in PT17 Bacau, masurarea energiei este realizata prin intermediul unui grup de masura format din contor electronic trifazat, multitarif, de energie electrica activa si reactiva, consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea in sistemul de telecitire, montaj semidirect, clasa de precizie 0,5, Ib=5A, Un=3x230/400V si 3 transformatoare de curent de joasa tensiune, cu raportul 600/5A, clasa de precizie 0,5. TC existente 1000/5 A se vor inlocui cu TC 600/5 A. Toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea sigilarii împotriva interventiilor neautorizate -Pe JT in PT21 Bacau, masurarea energiei este realizata prin intermediul unui grup de masura format din contor electronic trifazat existent, multitarif, de energie electrica activa si reactiva, consumata si debitata, cu inregistrarea puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de comunicatie la distanta si modem de comunicatie pentru integrarea in sistemul de telecitire, montaj semidirect, clasa de precizie 0,5, Ib=5A, Un=3x230/400V si 3 transformatoare de curent de joasa tensiune, cu raportul 400/5A, clasa de precizie 0,5, se vor demonta TC existente de 750/5A . Contorul existent se va demonta din PT 21 si se va remonta intr-o cutie de masura , montata pe FB E2+4 proiectata. Transformatoarele de curent vor fi montate pe bara 0,4 KV a FB E2+4. Toate elementele componente ale grupului de masura vor avea posibilitatea sigilarii împotriva interventiilor neautorizate (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicare, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare)

g) punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 6.000 V, la:
--Pe MT este stabilit la nivelul de tensiune 6.000 V, la papucii cablurilor de 6kV plecare din celulele trafo nr. 1, 2 si 3 din PTAB 187 proiectat, spre cele trei transformatoare amplasate in boxele existente la consumator;

--Pe JT este la nivelul de tensiune 400V, la papucii de racordare ai cablurilor consumatorului în tabloul de joasa tensiune al transformatorului T1 din PT 17;

---Pe JT este la nivelul de tensiune 400V, la papucii de racordare ai cablurilor consumatorului în FB E2+4- PT 21. (elementul fizic unde se face delimitarea) .

3. (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la:

a) punctul de racordare: - nu este cazul

b) punctul de delimitare a instalațiilor: - se vor corela protecțiile din instalațiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de energie electrica;

(2) Alte cerințe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):

a) de monitorizare și reglaj: nu este cazul

b) interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații: nu este cazul

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile

utilizatorului: se vor corela protecțiile din instalațiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de energie electrică;

(3) Condiții specifice pentru racordare: nu este cazul

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării:

5. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul sau operatorul economic atestat prevăzut la pct. 10 alin. (2) lit. b), împuternicit de utilizator conform prevederilor Regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament:

- copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, după caz;
- acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare;

(numai documentele aplicabile situației respective).

6. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalației de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișa de calcul anexată, este 39299.61 lei, inclusiv TVA.

(1[^]1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișa de calcul anexată, este 193.60 lei, inclusiv TVA.

(1[^]2) Valoarea medie a bransamentului până la care operatorul de distribuție rambursează utilizatorilor clienți casnici persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și instituțiilor publice, care se racordează la joasă tensiune, cheltuielile pentru proiectarea și execuția bransamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare, este - **nu este cazul**.

(1[^]3) Valoarea costurilor pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienți finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin.

(2[^]4) din Regulament, **1.076,19** lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) O dată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație bănească.

(2) Utilizatorul va primi o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori, în condițiile și la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.

8. (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare de - nu este cazul lei, reprezentând - nu este cazul -% din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: scrisoare de garanție bancară / depozit bancar la termen / plată directă către operatorul de rețea.

(2) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin. (1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este - **NU ESTE CAZUL** -, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și de maxim 36 luni de la încheierea contractului de racordare, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit. d) subpct. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influențată de apariția locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și 65.676,38 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii (se completează numai dacă este cazul).

(5) În situația în care, din următoarele motive: , operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea. În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1);

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condițiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de rețea, în baza unei convenții-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.

(6) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) pentru racordarea la rețeaua de joasă tensiune a utilizatorilor clienți casnici, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale, a întreprinderilor familiale și instituțiilor publice intră în proprietatea operatorului de distribuție, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3⁵) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

11. (1) Lucrările pentru realizarea instalațiilor de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, urmărirea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale apărute în funcționarea sistemului electroenergetic național.

13. (1) Cerințele standardelor de performanță pentru serviciile prestate de operatorul de distribuție și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiții minime pe care respectivul operator de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea

alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: NU ESTE CAZUL secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa de web delgaz.ro

14. (1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/ sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o garanță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza și stabilirea oportunității de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de rețea.

(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatură prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executia și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru menținerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare sunt:

a) „Elementele care intervin în calculul pierderilor care se scad (punct de măsurare în amonte față de punct de delimitare = punct de măsurare în instalația de racordare): - „nu este cazul b) „Elementele care intervin în calculul pierderilor care se adună (punct de măsurare în aval față de punct de delimitare = punct de măsurare în instalația de utilizare): - „nu este cazul

17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

a) în termen de 12 luni de la emiterie, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor / autorizațiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;

d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1[^]1) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;

e) la încetarea valabilității acordurilor/ autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) la solicitarea titularului;

g) în situația prevăzută la art. 34 alin. (1³) din Regulament.

18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar/ocazional, acesta este valabil până la data -nu este cazul- (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar/ocazional, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.

19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situația în care utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit sau prin furnizorul de energie electrică, după caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât și utilizatorului.

(2) Solicitantul racordării/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiții (în funcție de cerințele specifice utilizatorului, posibilitățile oferite de caracteristicile și starea rețelelor existente sau impuse de normele în vigoare):

Lucrari eliberare amplasament: Pentru eliberarea amplasamentului, vom realiza urmatoarele lucrari: - Se vor demonta/dezafecta instalatiile MT existente in PTCZ 187 Bacau (celula MT 6 buc.+ LES MT sosire din St.Letea si PA 45)- Montare PTAB in vecinatatea PTCZ 187 Bacau, care va fi alimentat prin cablurile existente demontate din PTCZ 187 Bacau, sosire din St. Letea si PA 45. PTAB proiectat 20 KV cu functionare la 6 KV, pentru o putere maxim simultan absorbita de 1696 KW, va fi echipat cu: - doua celule de linie echipate cu separator si intrerupator si vor fi conforme cu ST 298 DEGR; - o celula TSI 6/0,23kV, echipata cu separator si va fi conforma cu ST 298 DEGR; - 1 celula de masura si racord extensibila, de tip deschis, cu bare izolate echipata cu separator de sarcina si CLP, Un=24kV; In=630A, 3 transformatoare de tensiune cu doua infasurari secundare (6/√3)/(0,1/√3)/(0,1/√3) kV clasa de precizie 0,2s, 3 transformatoare de curent cu izolatie integrala in rasina, cu doua infasurari secundare, cu raport de transformare de 200/5/5A, clasa de precizie 0,2, prize pentru verificarea prezentei tensiunii ; - trei celule de transformator echipate cu separatori, intreruptori si relee de protectie numerice care vor avea comunicatie cu transformatorii de putere prin fibra optica; - 1 loc de rezerva pentru montarea ulterioara a unei celule de medie tensiune, in sectorul celulelor de linie. Lucrarile de racordare propuse se pot realiza dupa executarea lucrarilor pentru eliberare amplasament. LC 5001633679(PT17)si LC 5001633696(PT 21)se vor prelua pe LC 5001707914 Lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor executa de catre o unitate specializata atestata de ANRE, pe baza unei documentatii tehnice faza proiect tehnic intocmit de un furnizor de servicii atestat de ANRE, cu respectarea legislatiei si normativelor tehnice in vigoare.

Lucrări instalație utilizare

- Se va monta o FB alimentata din FB E2+4(proiectata) 500A (PT 21), care va prelua o parte din cablurile existente ale consumatorului , demontate din TDRI 0,4 KV PT 21. In instalatiile de utilizare din gestiunea beneficiarului , vor fi instalate automatizari care sa blocheze preluarea accidentala a consumului aferent PT 187 Bacau, din instalatiile aferente PT 17 si PT 21 Bacau. In aval de punctul de delimitare, instalatia de utilizare va fi adaptata puterii solicitate si se va realiza conform normativelor in vigoare; In instalatia de utilizare se vor inlocui transformatoarele existente in PTCZ 187 cu 3 transformatoare 1000kVA; In instalatia de utilizare la PT 187 se va monta grup electrogen 1000 kVA, care va prelua consumatorii vitali in caz de avarii. - instalatia electrica de utilizare se va realiza in baza unui proiect tehnic de executie realizat si aprobat conform reglementarilor in vigoare

În cazul alimentării cu energie electrică a unor motoare pentru care o succesiune incorectă a fazelor unei tensiuni de alimentare poate genera o situație periculoasă sau o deteriorare a mașinii, în instalația de utilizare va fi prevăzută o protecție pentru succesiunea fazelor.

X

Semnătura, șampilă

Costica-Adi Nazareanu

Sef Serv. Rac. Retea Electr.



Fișă calcul tarif racordare

Valoarea tarifului de racordare stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz (conform legislației în vigoare), este de 39493.21 lei și este compus din:

$T = T_R + T_U = 39493.21$ Lei (incl. TVA), din care:

- 39299.61 Lei (inclusiv TVA) reprezintă componenta T_R a tarifului de racordare corespunzătoare instalației de racordare din amonte de punctul de delimitare, din care:
 - 39299.61 lei (inclusiv TVA) tarif calculat pe baza de deviz,
 - 1905.75 lei (inclusiv TVA) contravaloarea cheltuielilor legate de realizarea subtraversării, de desfacere și refacere carosabil, conform art. 17 alin. 4 din Ord. ANRE 11/2014
 - 1707.71 lei (inclusiv TVA) contravaloarea avizelor, acordurilor, conform prevederi Anexa 2 la Ord. ANRE 141/2014
- 193.60 lei (inclusiv TVA) reprezintă componenta T_U a tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalației de utilizare și punerii sub tensiune a acestei instalații.

Valoarea costurilor pentru achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după caz, a blocului de măsură și protecție, complet echipat, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienți finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin. (2⁴) din Regulament, este 1.076,19 lei, inclusiv TVA

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureș
delgaz.ro

Consiliul director
Volker Raffel
(Președintele Consiliului de
Administrație)
Cristian Secosan
(Directori Generali)
Mihaela Loredana Cazacu
(Adj.)
Anca Liana Evoi
(Adj.)
Cristian Nicolae Ifrim
(Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J2000000326265

Capital social subscris și
vărsat:
773.257.777,50 LEI

Dep. managementul
investitiilor el.
Serviciul racordare retea
electricitate
Iasi, 700014, str. Petru
Movila 38
Judetul: Iasi

Claudia-Mihaela Slupic
T +40730650275
F

X
Semnătura

Claudia-Mihaela Slupic
Expert Racordare Retea E

1006177201

Număr aviz
25.03.2026

Eliberat la data
5001707914

Loc de consum
EMO1867157
POD

Număr interfață

PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Scara: 1:5000



Zona Studiata

Nomenclatura foii de plan :L-35-54-B-d-1-IV



	S.C. MARSTE S.R.L. BACĂU Com. Mărgineni, sat Barați, jud. Bacău, Str. Alexandru Piru, nr. 115 Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135	Denumire: MODERNIZARE SI AMPLIFICARE PT 187 BACAU- ELIBERARE AMPLASAMENT SI RACORDARE SPOR DE PUTERE, SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU, STR. SPIRU HARET NR.2, MUN. BACAU, JUD. BACAU	Proiect nr.:17 Din:07.2026
Proiectat:	ing. Dana Anton	Beneficiar: S.C. DELGAZ-GRID S.A. Denumire planșă:	Faza:
Desenat:	ing. Dana Anton	Plan de incadrare in zona	PTE+DTAC
Verificat	ing. Egidiu Afrentoaei	Beneficiar: S.C. DELGAZ-GRID S.A.	Planșă:
Sef proiect	ing. Egidiu Afrentoaei	A4(210x297) mmp	1 fila 1/1



64660

PLAN DE SITUATIE


Scara 1:500



SUPRAFETE DE TEREN OCUPATE

Specificatie	UM	Cantitate	S	Lungime totala	Lungime pe domeniul Cons.Jud Bacau	Latime sant	Suprafata ocupata pe domeniul public al Cons.Jud.Bc	Domeniul public al Cons.Jud.Bacau	
			mp/UM	m	m	m	mp	Suprafata ocupata temporar (mp)	Suprafata ocupata definitiv (mp)
PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, care ramane si in situatia definitiva									
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M st.Letea:b - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
LES 6 KV PROFIL M+1/2 M PA 45:c - (MCAV 187)	m	1	0.7	1	1	0.7	1x0.7	0.7	-
SUPRAFATA OCUPATA IN SITUATIA DEFINITIVA									
MCAV 187, S=7x3, S inclusiv trotuare = (8.4x4.4)	buc	1	8.4x4.4	8.4	8.4	4.4	8.40x4.4	-	36.96
Total partial								1.40	36.96
Total (mp)								38.36	

563700

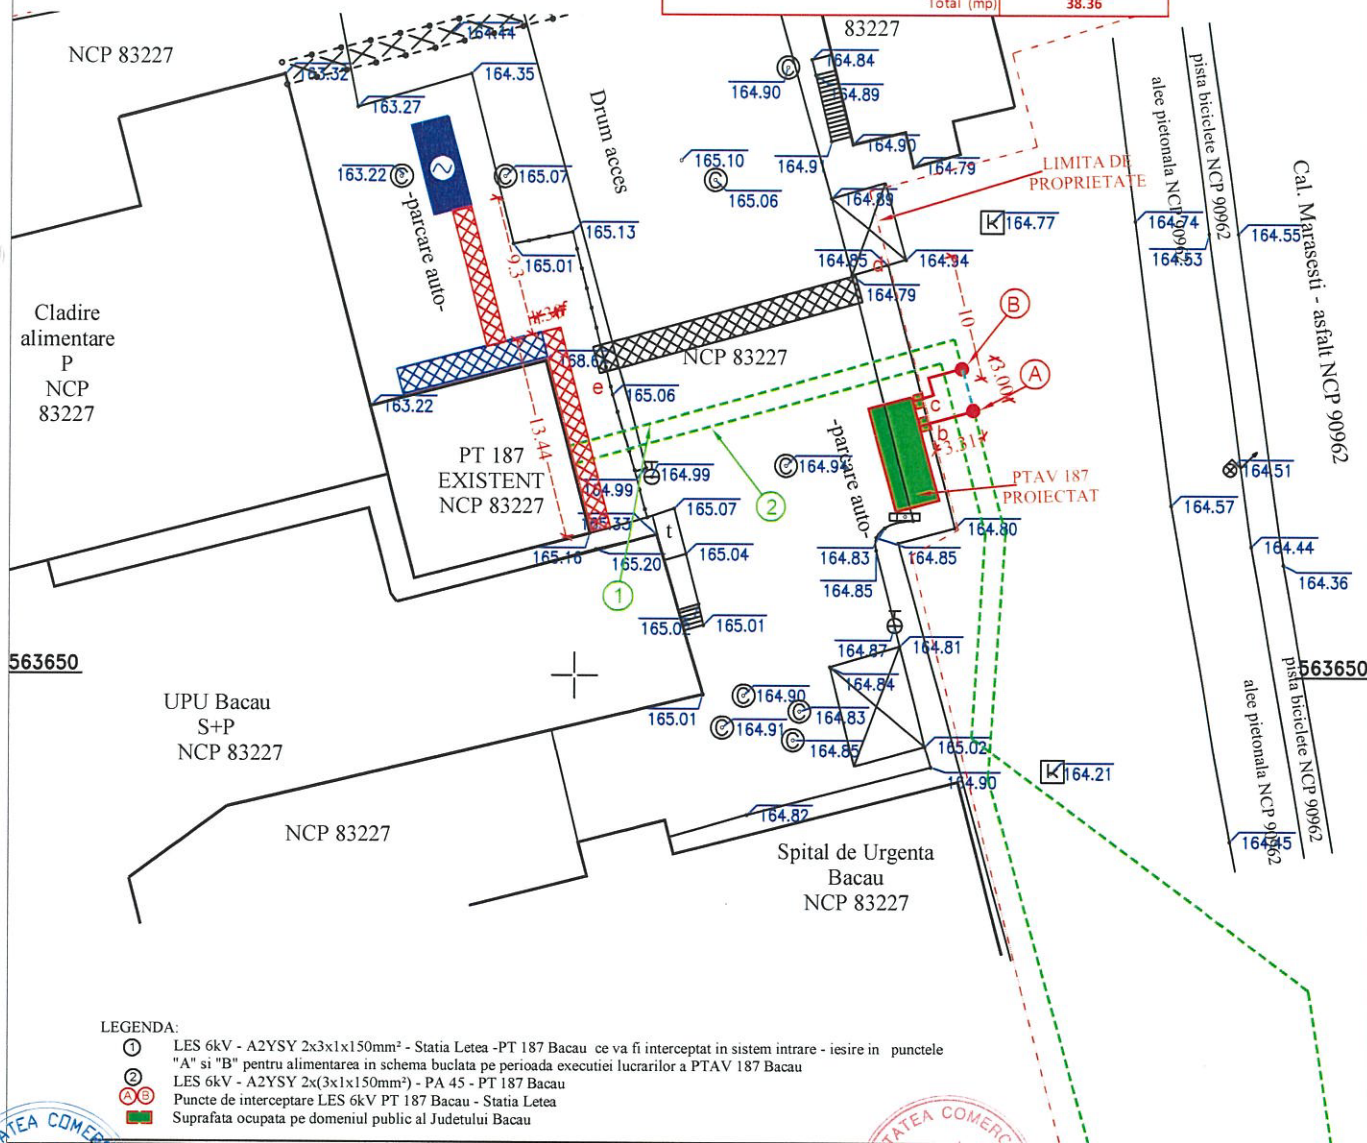

 S.C. MARSTE S.R.L. BACĂU Com. Mărgineni, sat Barați, jud. Bacău, Str. Alexandru Piru, nr. 115 Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135		Denumire: MODERNIZARE SI AMPLIFICARE PT 187 BACAU- ELIBERARE AMPLASAMENT SI RACORDARE SPOR DE PUTERE ,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU, STR. SPIRU HARET NR.2, MUN. BACAU, JUD. BACAU		Proiect nr.:17
Proiectat:	ing. Dana Anton	Beneficiar:	S.C.DELGAZ-GRID S.A.	Din:07.2026
Desenat:	ing. Dana Anton	Denumire plansa:	Plan de situatie	Faza:
Verificat:	ing. Egidiu Afrentoaei	Beneficiar:	S.C. DELGAZ-GRID S.A.	PTE+DTAC
Sef proiect	ing.Egidiu Afrentoaei	Beneficiar:	S.C. DELGAZ-GRID S.A.	Plansa:
			A4(210x297) mmp	2 fila 1/1

